PARTICOLARE UNIONI



SALDATURE

Cordoni : spessore "a" uguale a 7/10 dello spessore minimo (t1,t2) salvo dove diversamente indicato

DETTAGLIO SALDATURE



CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA UNI EN 206-1

Classe di resistenza a compressione minima	: C25/30
Classe di esposizione	: XC1
Massimo rapporto acqua/cemento	: 0,6
Contenuto minimo di cemento	: 300 Kg/m³
Classe minima di consistenza	: S4
Copriferro in fondazione	: 50 mm
Dimensione nominale massima degli aggregati	: 32 mm

PROCEDURE DI MESSA IN OPERA E DI MATURAZIONE

Tempo di attesa massimo del cls in betoniera	: 60 minuti dall'arrivo in cantiere 90 minuti dalla preparazione dell'impasto all'impianto
Altezza massima di caduta del getto	: 60 cm
Durata minima della maturazione umida	: 7 gg dal getto
Tempo minimo di disarmo strutture	: 28 gg dal getto

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Barre d'armatura	: B450C

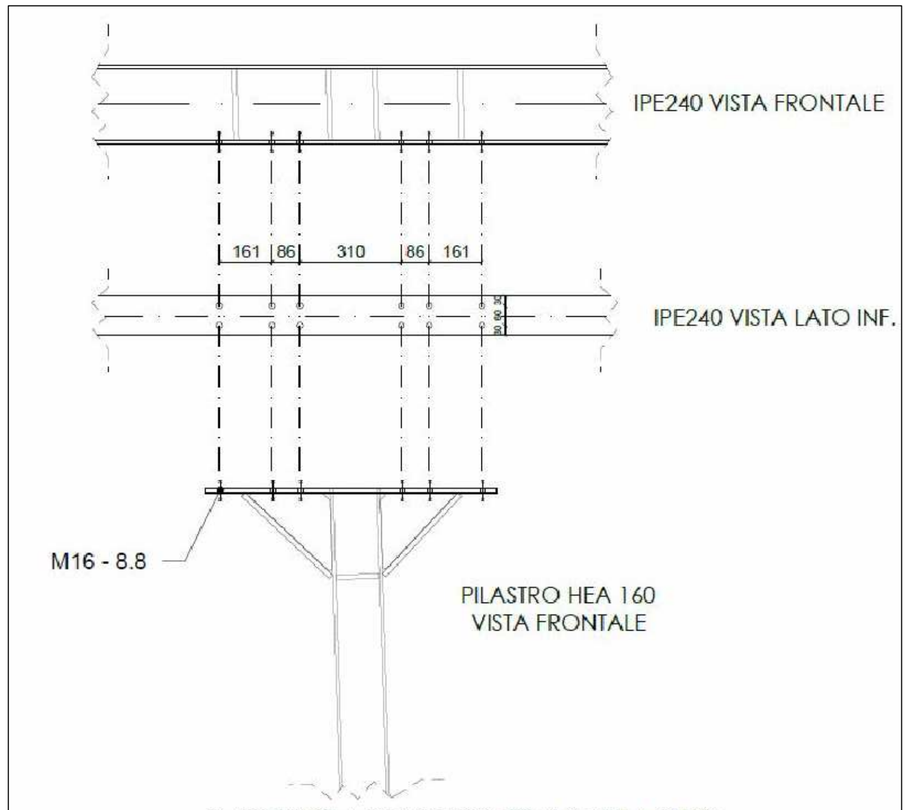

PARTICOLARE NODO TRAVE-PILASTRO
RAPP. 1:25

AREA D'INTERVENTO

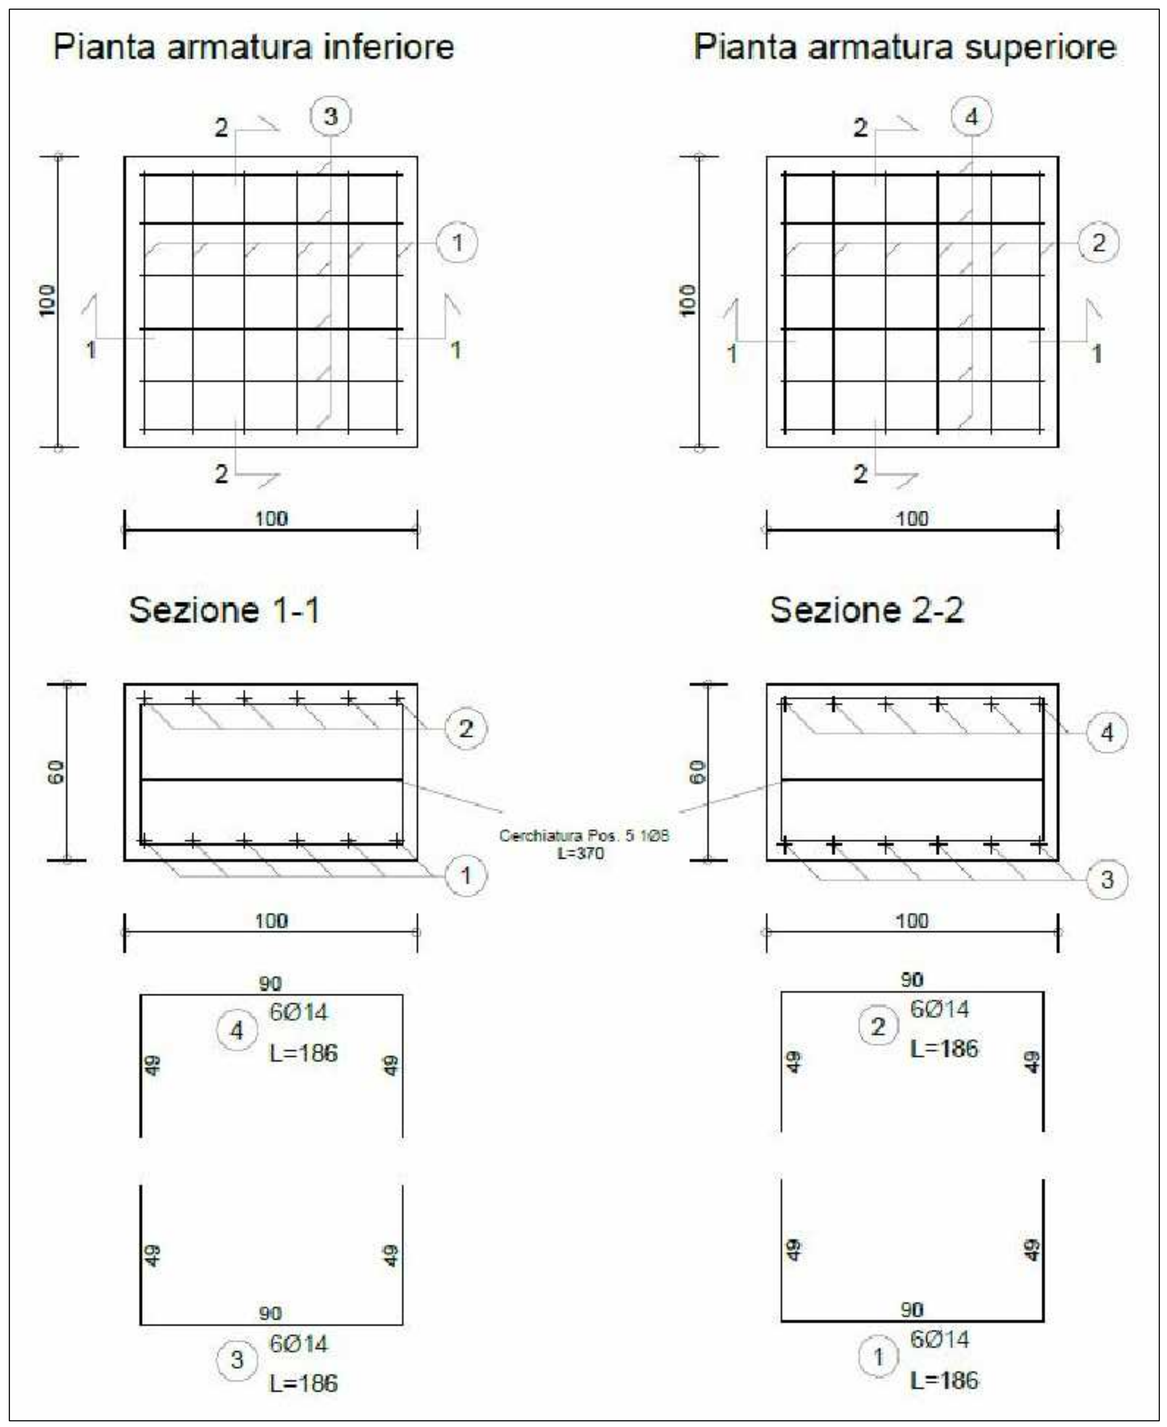

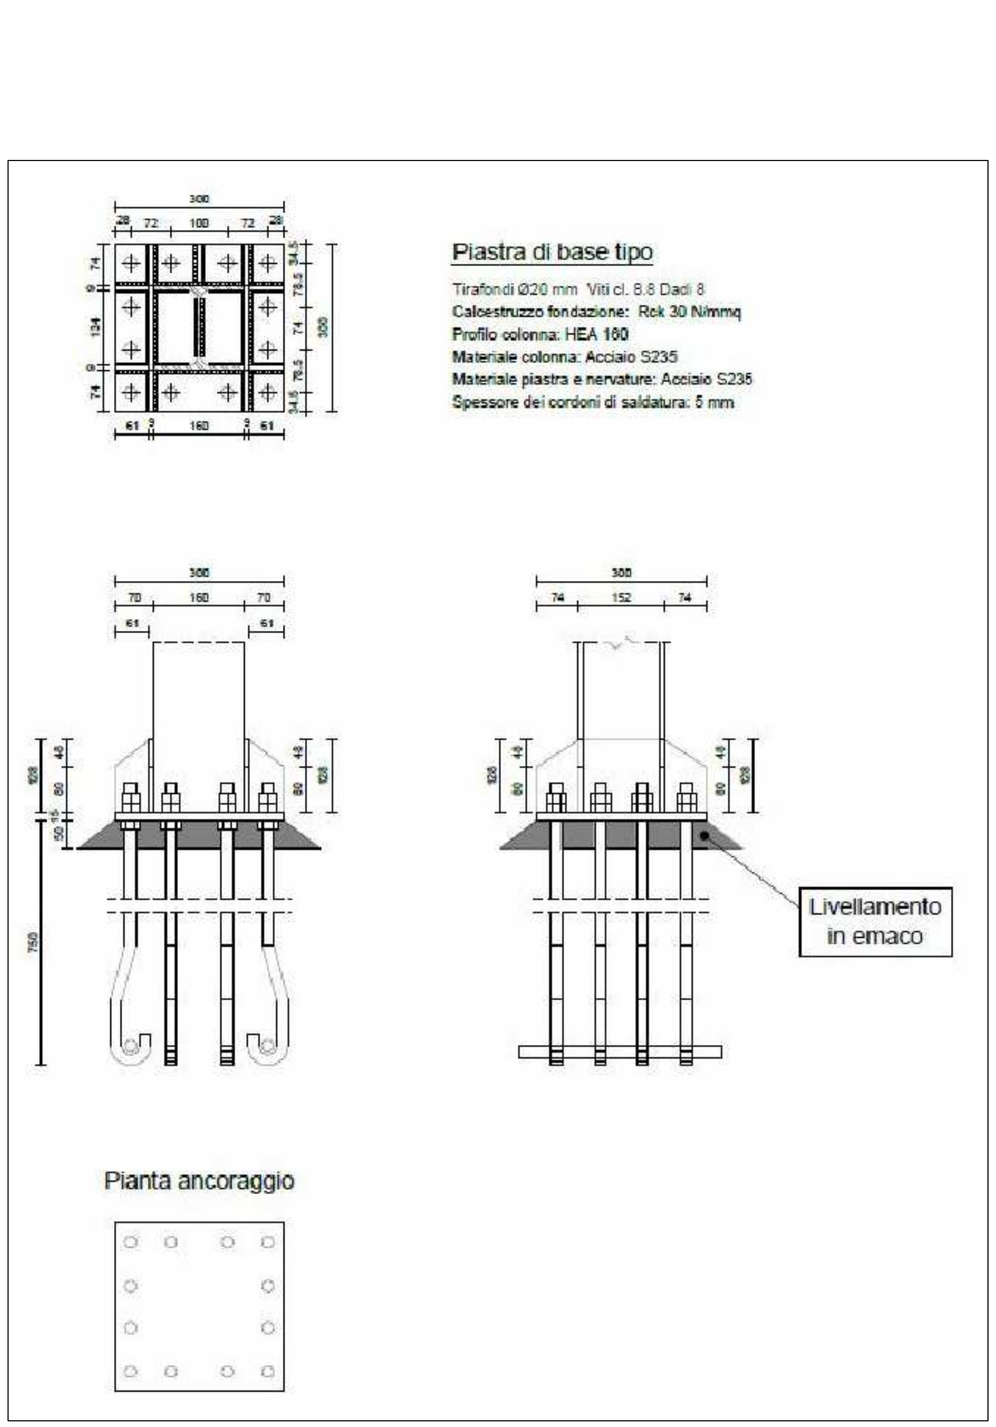

REGIONE PUGLIA — PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 - "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani". - "AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL'AMPLIAMENTO E/O ALL'ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI" - B.U.R.P. 98 DEL 29/08/2019.

☐ FATTIBILITA' TECNICO ECONOICA ☐ PROGETTO DEFINITIVO ■ PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Papa Giovanni XXIII, 8 - 74020 ROCCAFORZATA (TA)
Responsabile Unico del Procedimento Geom. NICOLA SALAMINO

committente:

titolo: STRUTTURE IN ACCIAIO: CARPENTERIA METALLICA

elaborato: TAV.05

file : TAV.05.dwg | sostituisce: | scala: | data: LUGLIO 2020

Progettazione:
ALPHA ENGINEERIING S.r.l.s.
Ing. Luigi CANNIZZO
Piazzale Dante Alighieri n°5
74123 TARANTO